




		6-01
5-10		6-06
5-15		6-11



記号	種別
	配水管
	給水管
	連合管
	導水管
	送水管
	排水
	ケーブル管
	仕切弁(左開閉)
	仕切弁(右開閉)
	バタフライ弁
	ソフトシール弁
	可動水仕切弁
	空気弁(単口)
	空気弁付消火栓
	排水弁
	流量計
	消火栓(地下式単口)
	消火栓(地下式双口)
	私設消火栓
	片落ち管
	流社口
	セン止め
	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メーター
	メーター(閉止水栓付)

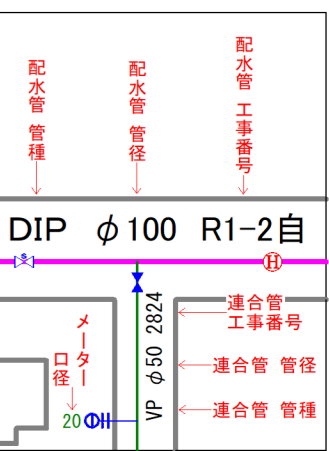


富士見市水道課

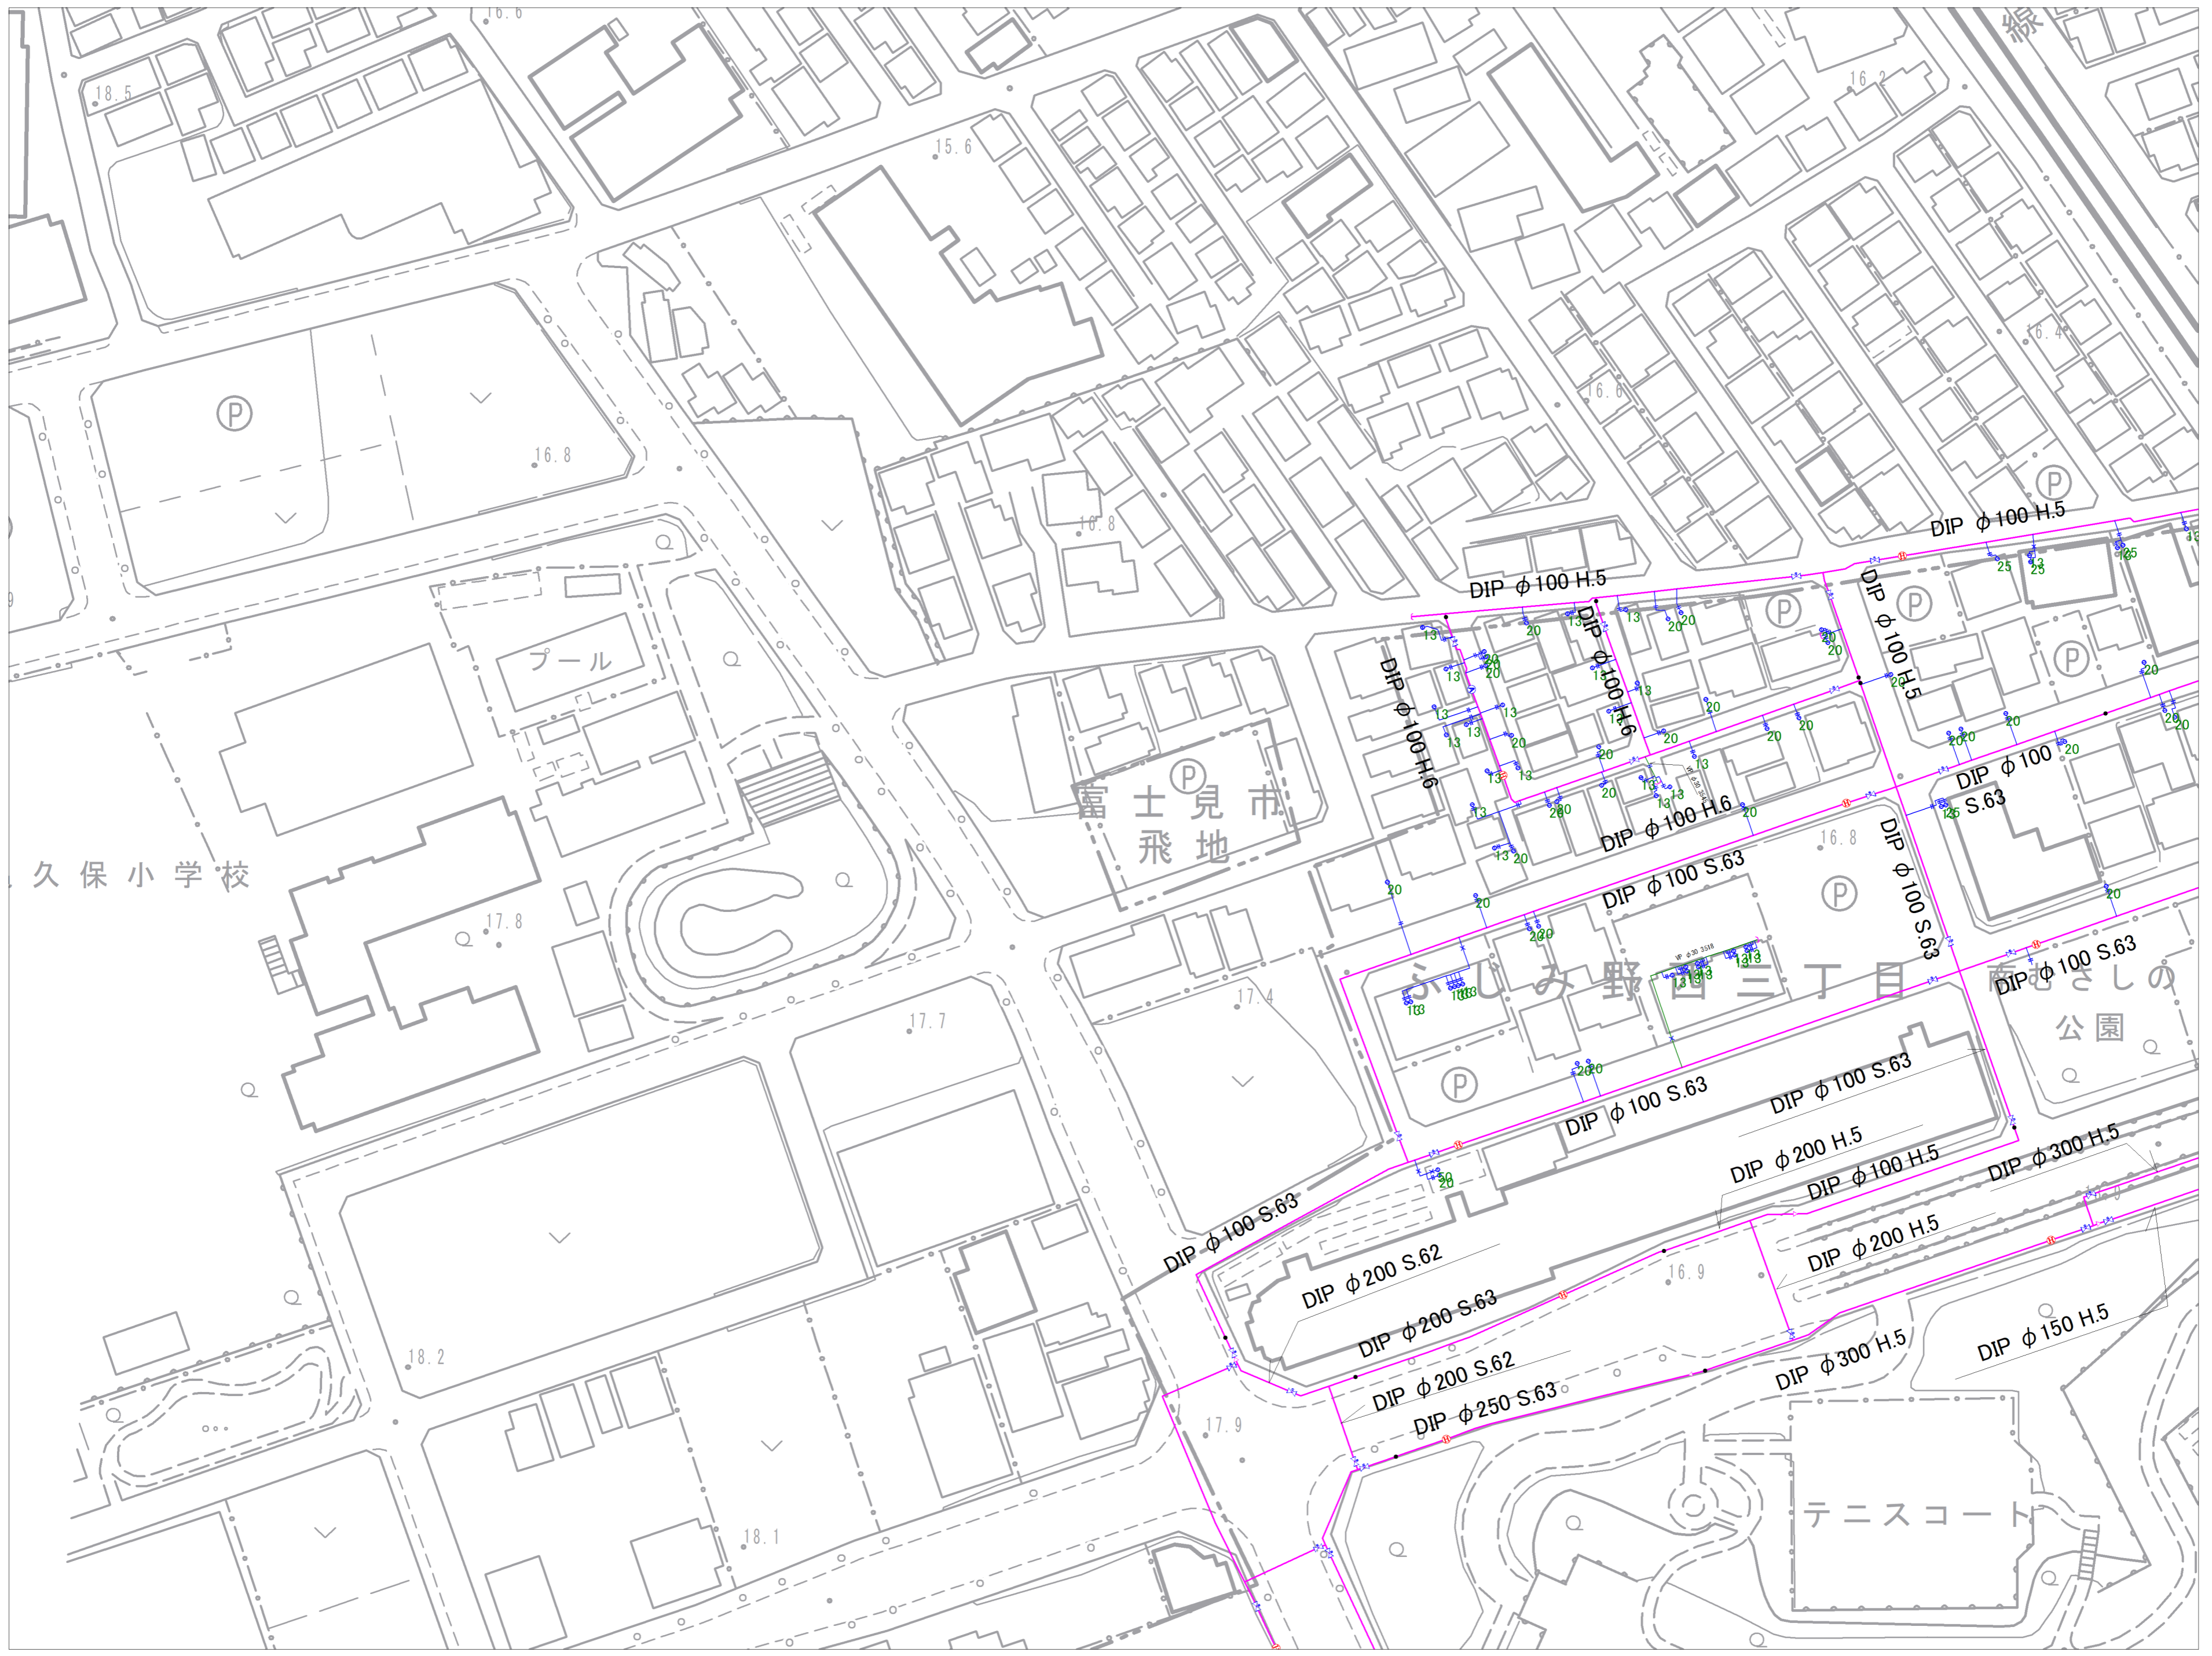


参考図となります(実測図ではありません)
 現地との状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。


5-10	6-06
5-15	6-11
5-19	5-20
6-16	



記号	種別
	配水管
	給水管
	連合管
	導水管
	送水管
	排水
	ケーブル管
	仕切弁(左開閉)
	仕切弁(右開閉)
	バスタブライク
	ソフトシール弁
	可動水仕切弁
	空気弁(単口)
	空気弁付消火栓
	排水弁
	流量計
	消火栓(地下式単口)
	消火栓(地下式複口)
	私設消火栓
	片落ち管
	花柱口
	セン止め
	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メーター
	メーター(閉止水栓付)

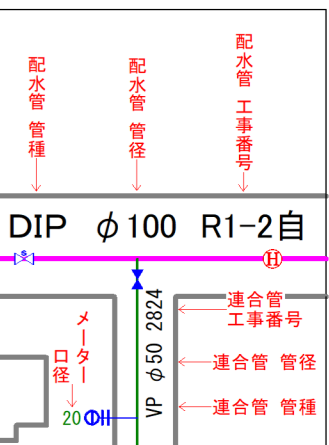


富士見市水道課

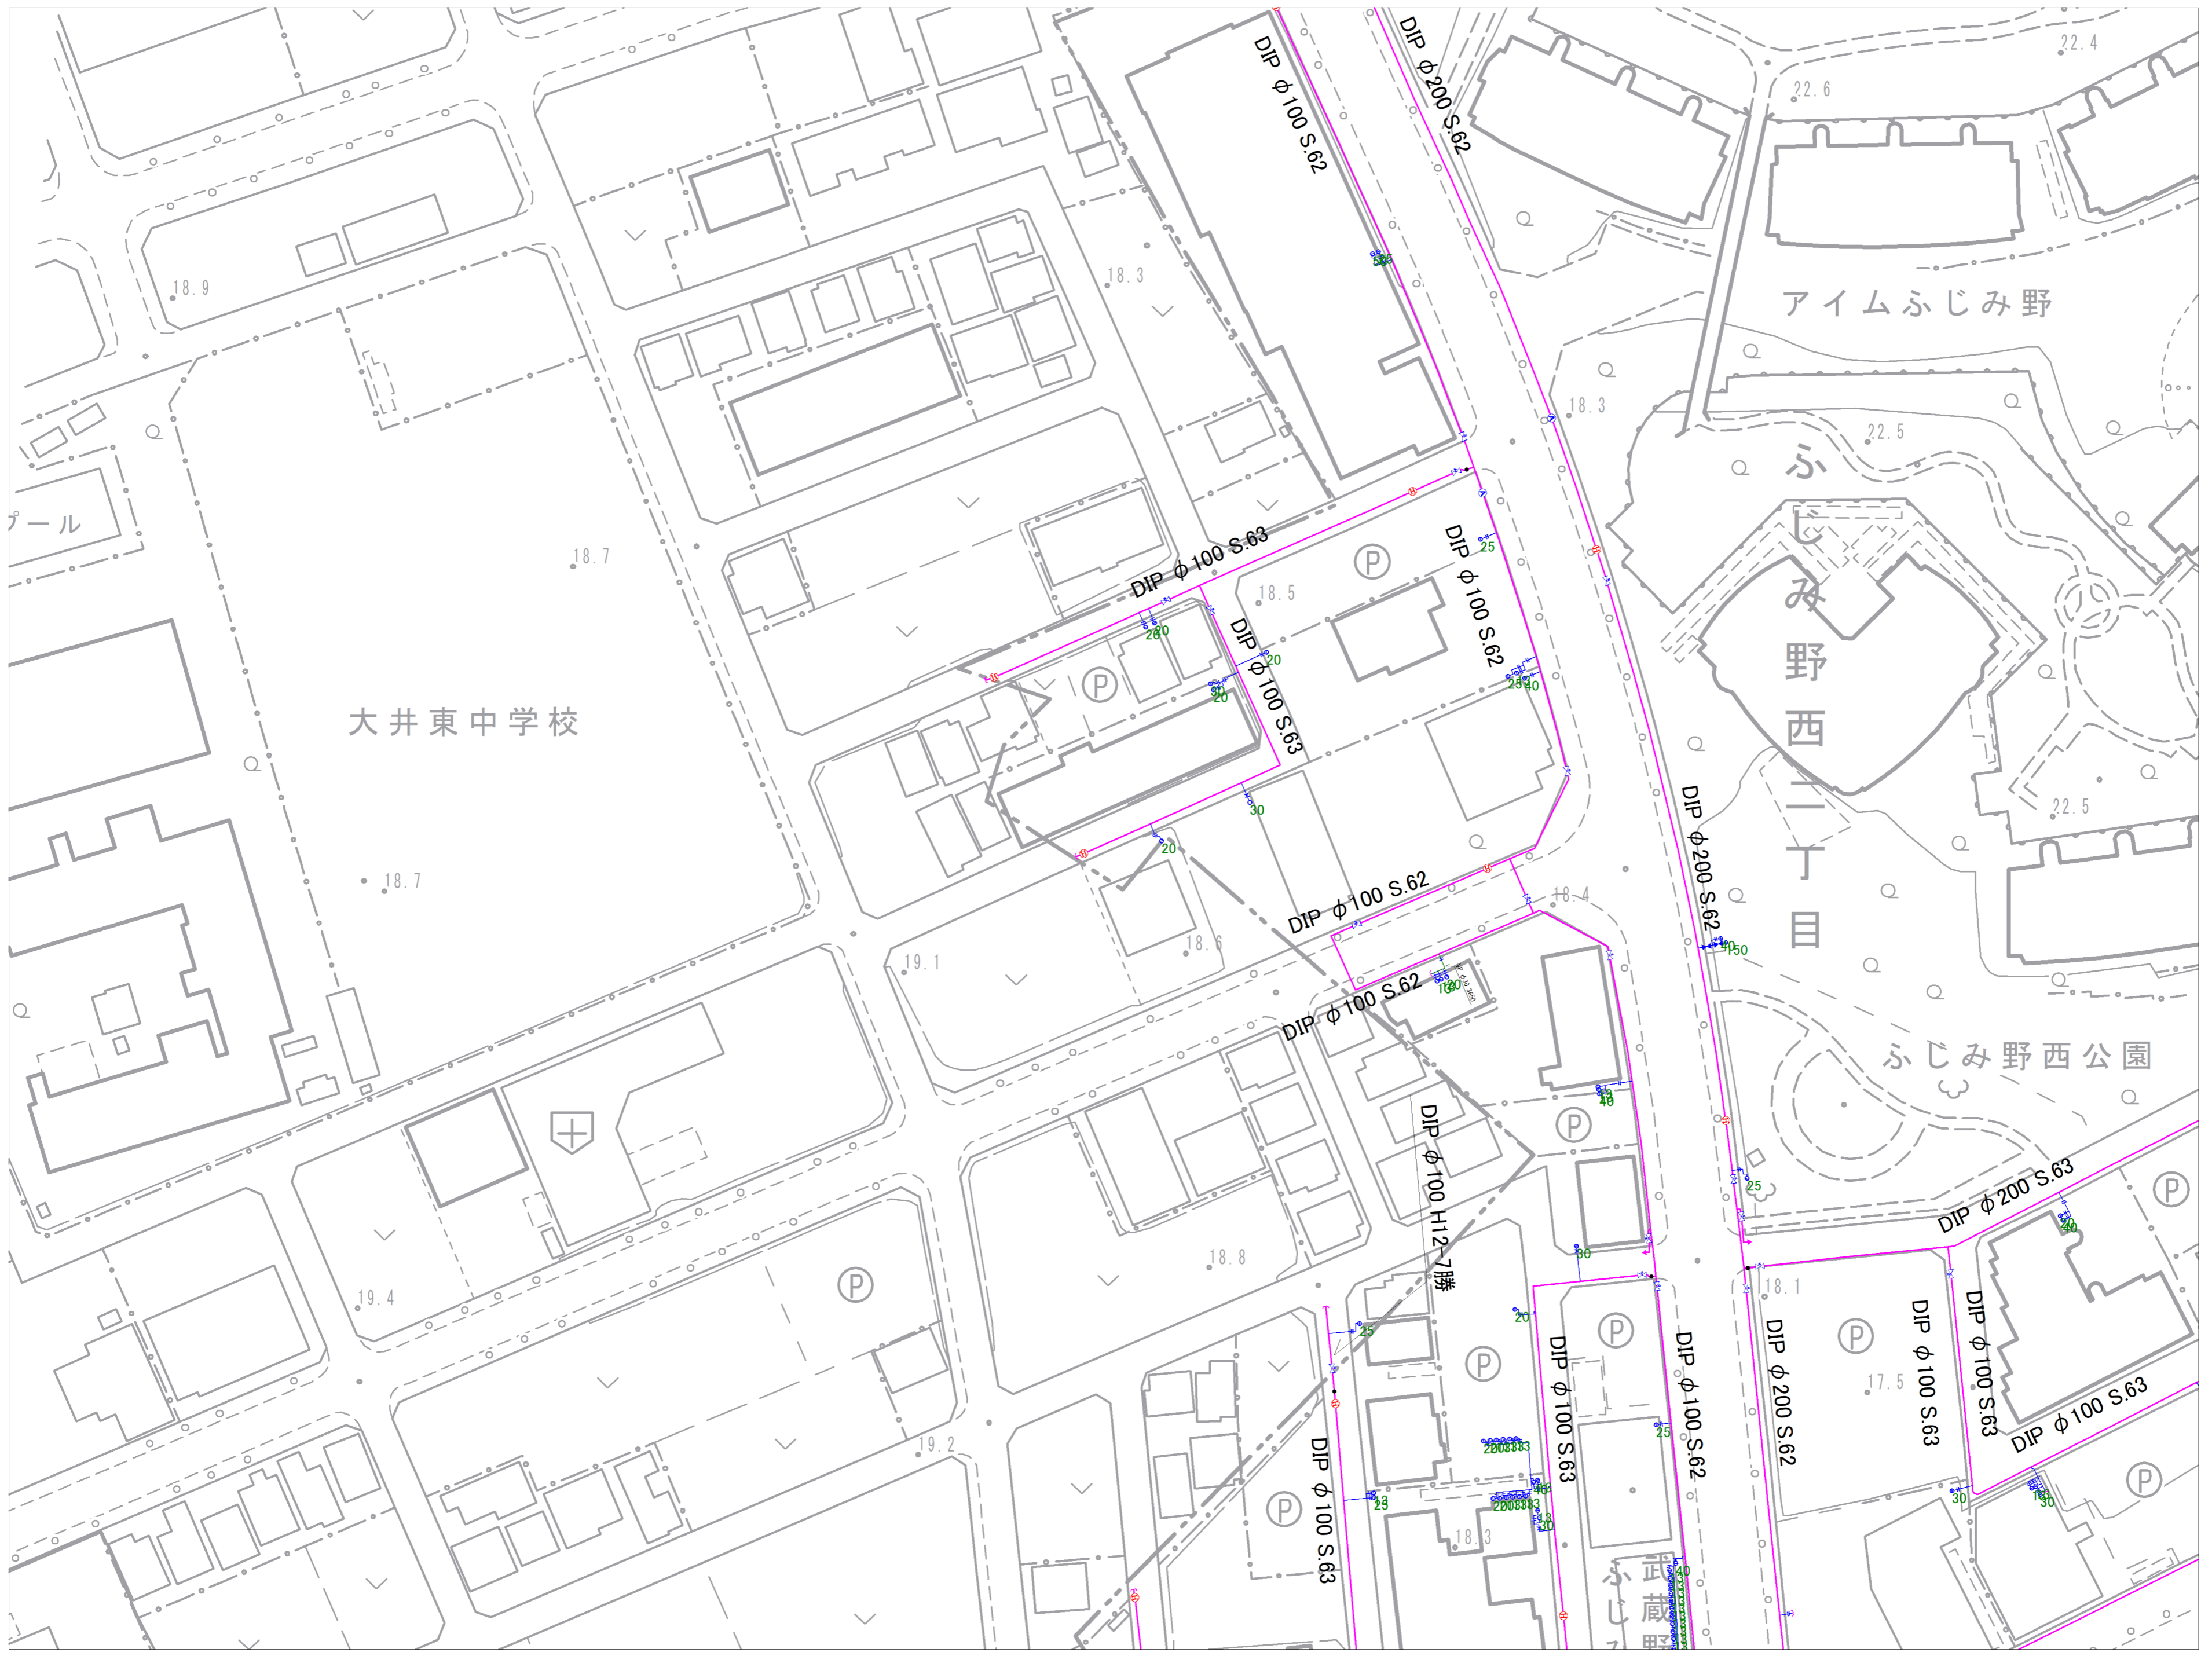


参考図となります(実測図ではありません)
 現地との状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。

		5-15
5-19		5-20
5-24		5-25



記号	種別
	配水管
	給水管
	連合管
	導水管
	送水管
	排水
	ケーブル管
	仕切弁(左開閉)
	仕切弁(右開閉)
	バスタブライキ弁
	ソフトシール弁
	可動水仕切弁
	空気弁(単口)
	空気弁付消火栓
	排水弁
	流量計
	消火栓(地下式単口)
	消火栓(地下式複口)
	私設消火栓
	片落ち管
	花社口
	セン止め
	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メーター
	メーター(閉止水栓付)

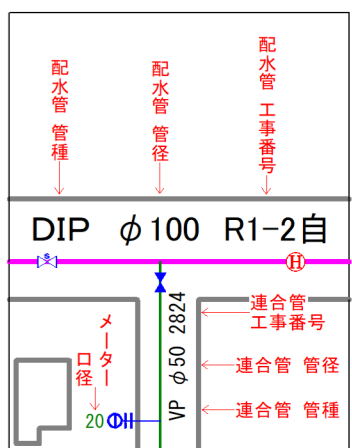


富士見市水道課




参考図となります(実測図ではありません) 現地との状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。

5-19	5-20
5-24	5-25



記号	種別
	配水管
	給水管
	連合管
	導水管
	送水管
	排水
	ケーブル管
	仕切弁(左開閉)
	仕切弁(右開閉)
	バタフライ弁
	ソフトシル弁
	可動水仕切弁
	空気弁(単口)
	空気弁付消火栓
	排水弁
	流量計
	消火栓(地下式単口)
	消火栓(地下式双口)
	私設消火栓
	片落ち管
	流社口
	セン止め
	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メーター
	メーター(閉止水栓付)

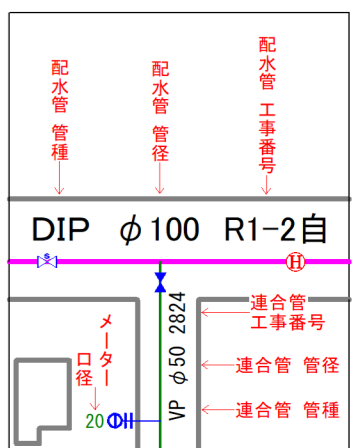


富士見市水道課




参考図となります(実測図ではありません)
 現地との状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。

5-19	5-20	6-16
5-24	5-25	6-21



記号	種別
	配水管
	給水管
	連合管
	導水管
	送水管
	排水
	ケーブル管
	仕切弁(左開閉)
	仕切弁(右開閉)
	バタフライ弁
	ソフトシール弁
	可動水仕切弁
	空気弁(庫口)
	空気弁付消火栓
	排水弁
	流量計
	消火栓(地上式庫口)
	消火栓(地下式庫口)
	私設消火栓
	片落ち管
	流社口
	セン止め
	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メーター
	メーター(閉止水栓付)

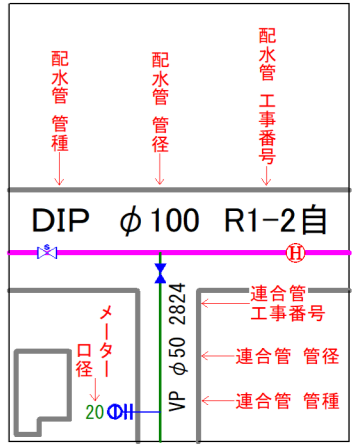

富士見市水道課



参考図となります(実測図ではありません) 現地との状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。